



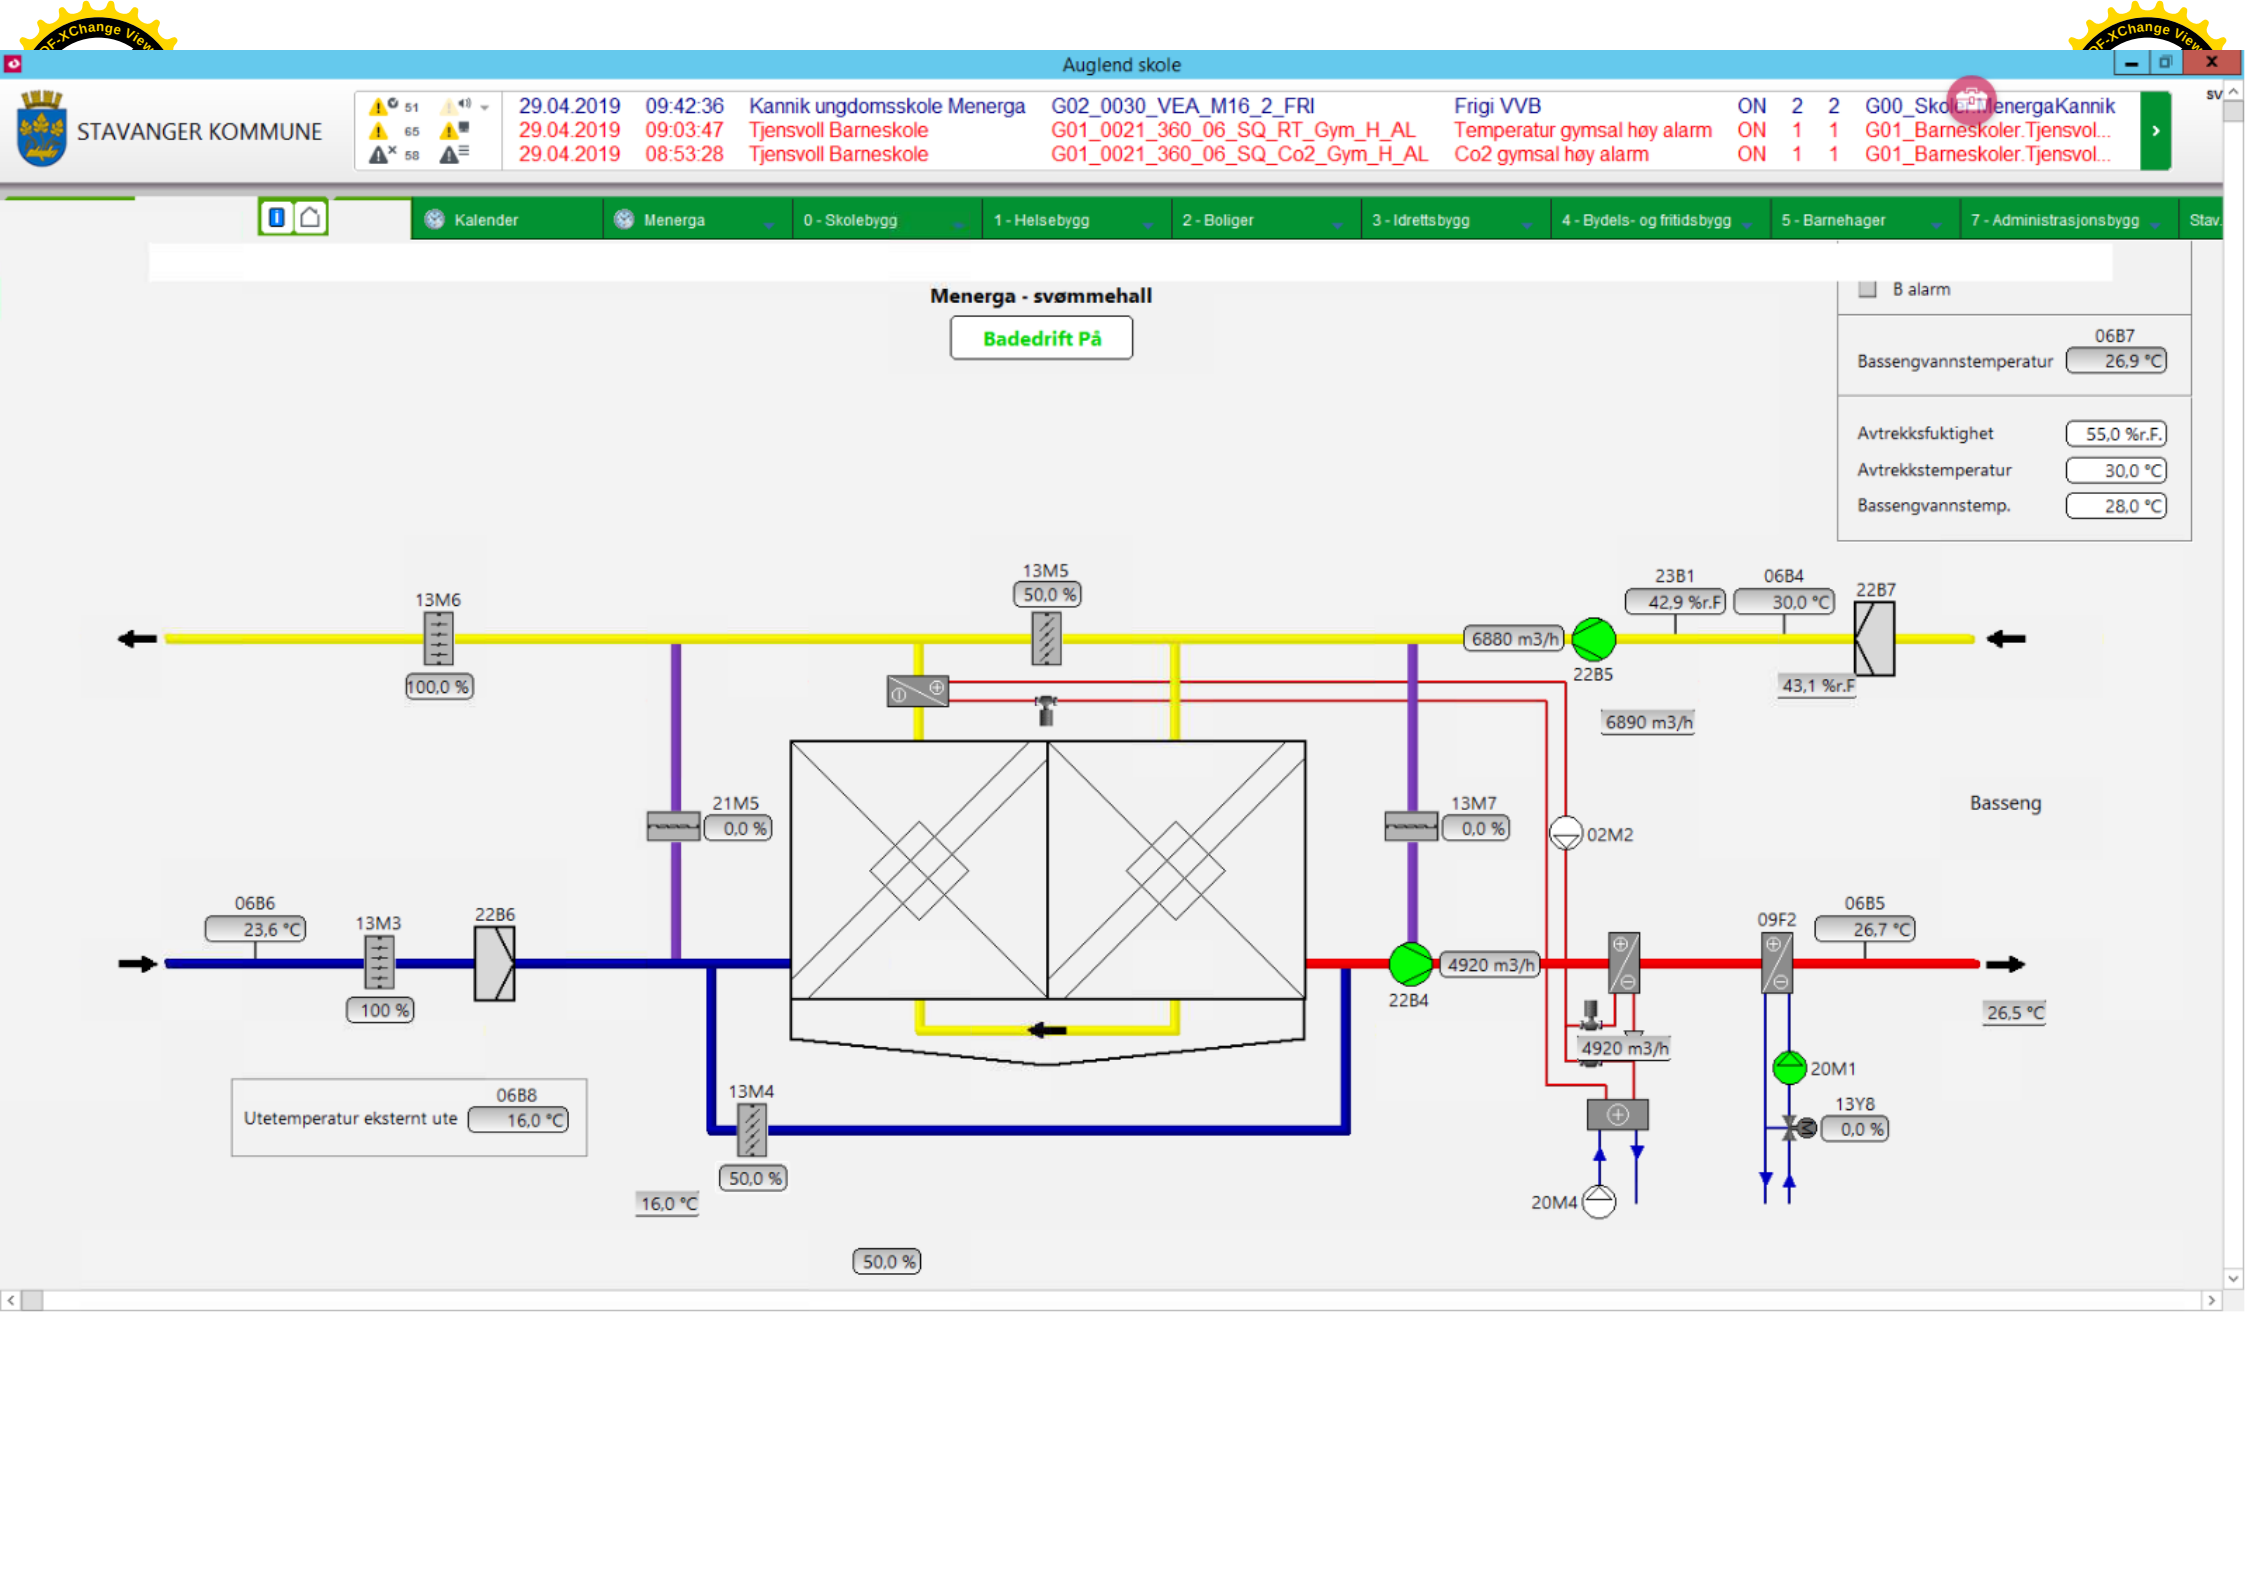


Auglend Barneskole
360.01 Ventilasjon
Spjeldstyring paviljonger


Spjeld for kanal 1




Spjeld for kanal 2




Spjeld for kanal 3




Spjeld for kanal 4




Spjeld for kanal 5




Spjeld for kanal 6




Spjeld for kanal 7



Spjeld for kanal 8




Spjeld for kanal 9



Byfjord Barneskole

360.08 Ventilasjon - Bygg D


Helsestasjon, SFO og undervisning

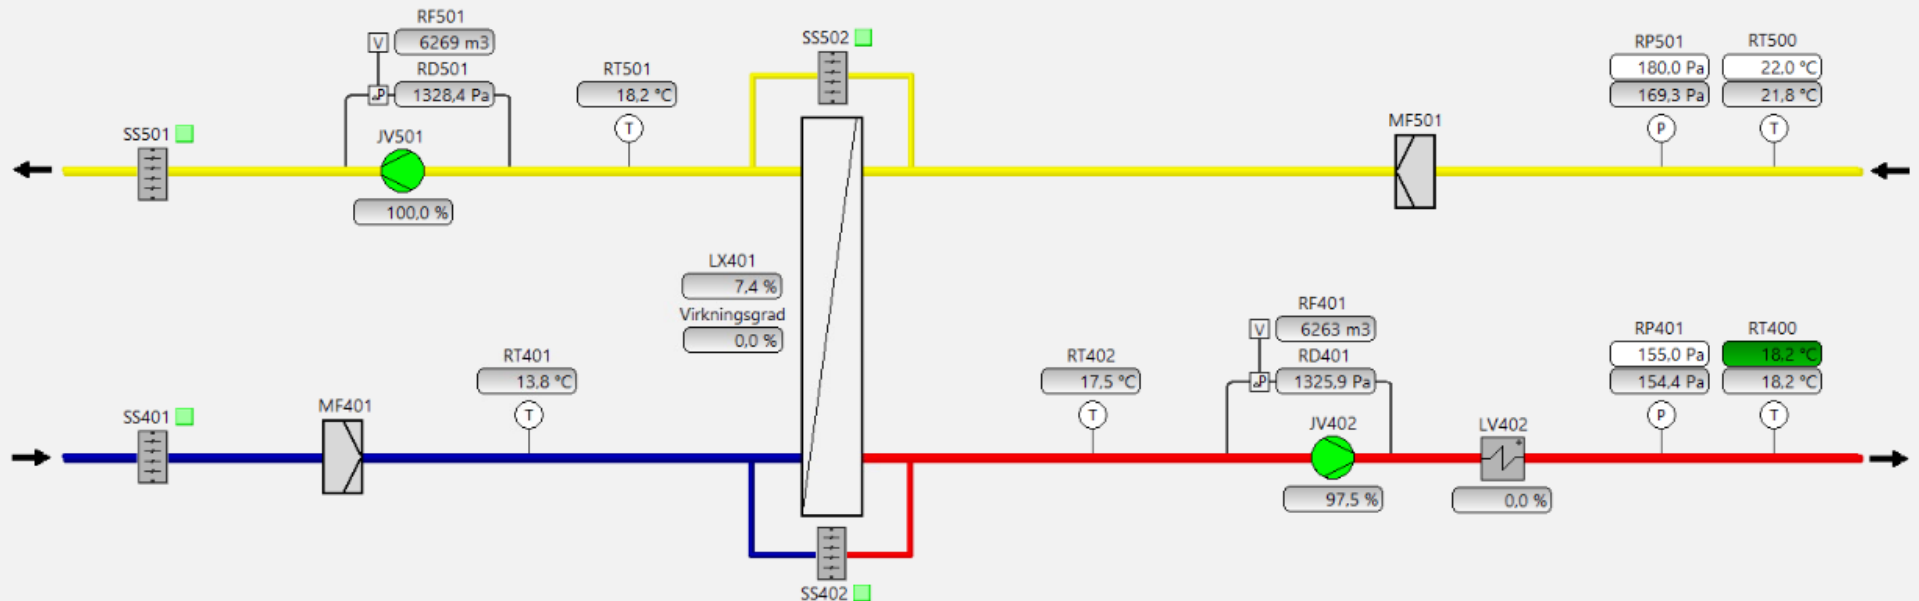

Manuell overstyring	Temp. regulering	Tilbakemelding	Settpunkt:	Trykk	Alarm	Diverse målinger	Annet
Auto Start høy Start lav Stopp	Cascade temp 18,0 °C Utekompensering Enhet status Normal hastighet	Driftstatus Normal drift Utekompensert tilluftsregulering Tidsprogram normal Tidsprogram redusert Forlenget drift	Normal hastighet Redusert hastighet Normal hastighet Redusert hastighet	Tilluft 155,0 Pa 100,0 Pa Avtrekk 180,0 Pa 100,0 Pa	A alarm aktiv B/C alarm aktiv Resett alarm	SFP 1,48 SFP dag 1,53 SFP mnd 1,53	Åpne PDF Web klient Tidskanal

Emmaus barnehage Nord


U. etg

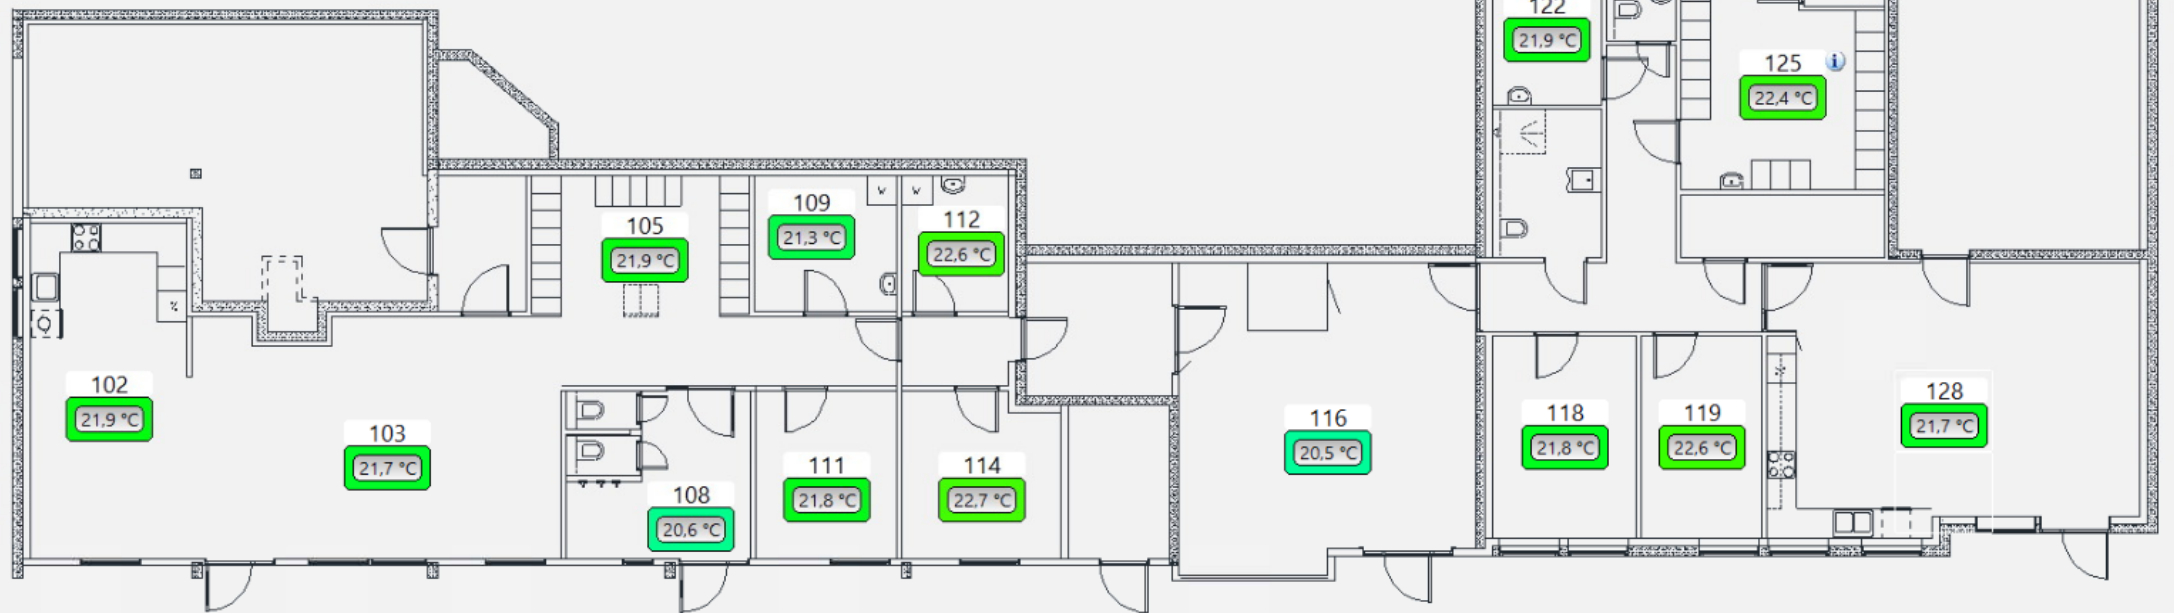

Utelys UF1	Utelys 1K1	Utelys 1K2	Opptreksur
Auto	Auto	Auto	1. etg H0 ☐
Manuell på	Manuell på	Manuell på	1. etg UF1 ☐
Manuell av	Manuell av	Manuell av	2. etg 1K1 ☐
			2. etg 1K2 ☐
Lysstyring ☐	Lysstyring ☐	Lysstyring ☐	

Energimåling ventilasjon H0		Energimålin	
Momentanforbruk:	4,43 kW	Momentanforb	
Forbruk siste time:	6 kWt	Forbruk siste ti	
Forbruk siste dag:	0 kWt	Forbruk siste d	
Forbruk siste uke:	183 kWt	Forbruk siste u	
Forbruk siste måned:	1105 kWt	Forbruk siste m	
Forbruk siste år:	22486 kWt	Forbruk siste å	
Total forbruk:	45659 kWt	Total forbruk:	

Emmaus barnehage sør
320.001 Varme

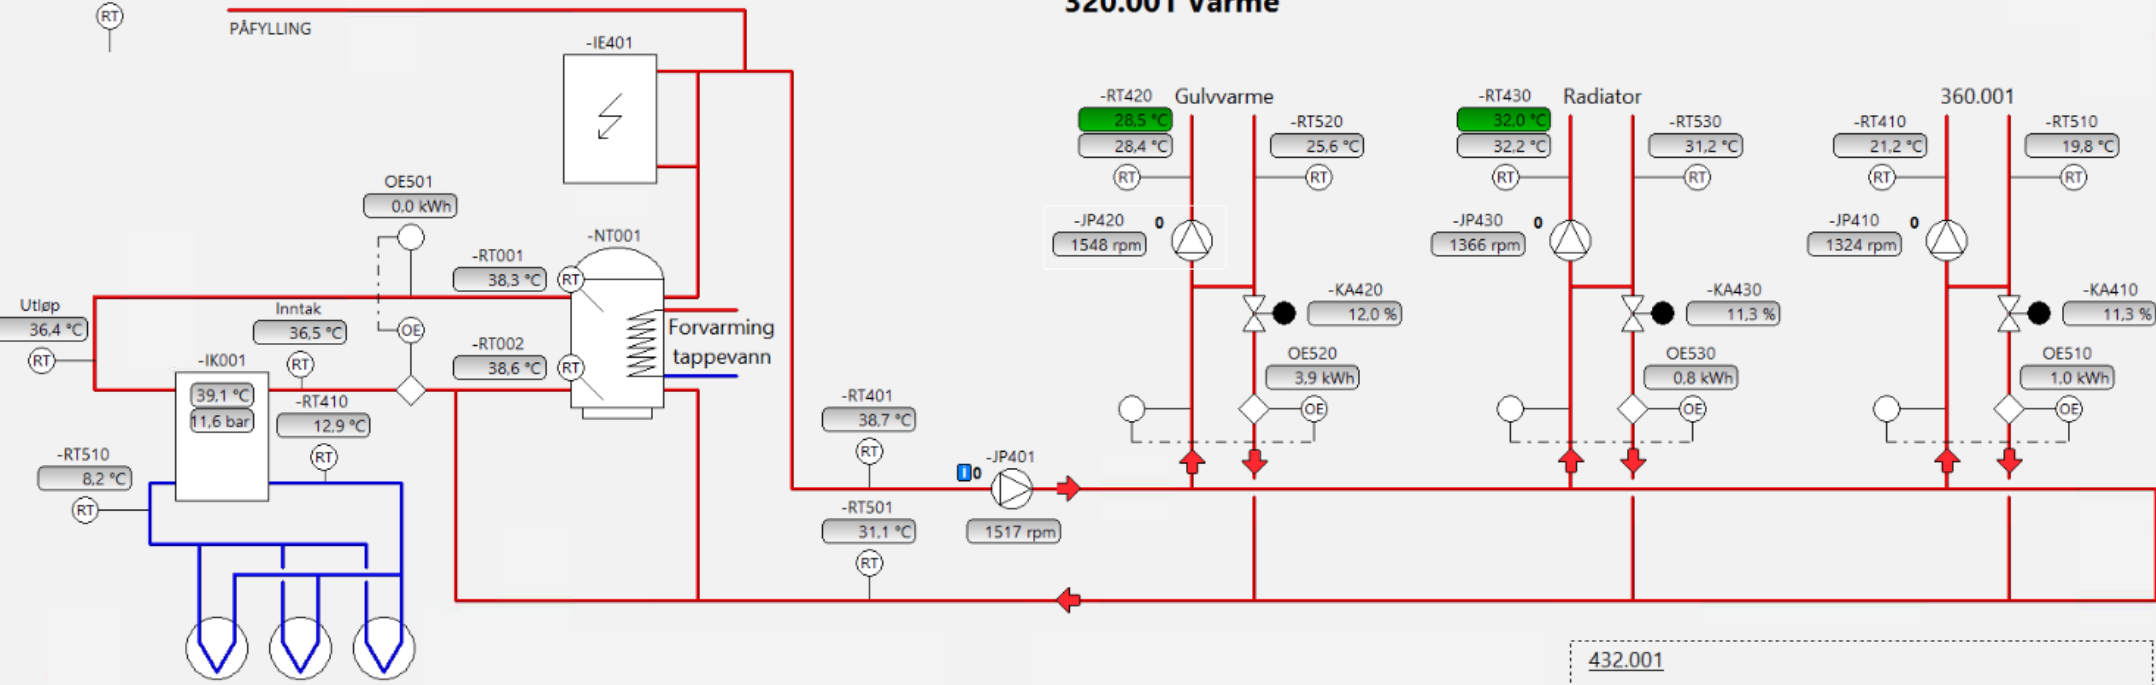

Styring	Legionella	El-kjel	Varmepumpe
Gulvvarme	Aktiver legionella spyling ☐ Aktivert	Settpunkt IE401 40,0 °C	Settpunkt IK001 40,0 °C
Radiator		Minimum temperatur IE401 30,0 °C	IK001 drift ☒
Varmepumpe		Maksimum temperatur IE401 50,0 °C	IK001 kompressor drift ☐

432.001	OF01 433	OF02 433	OF03 VVS	OF04 Intern
	2,60 kW	3,90 kW	6,90 kW	0,00 kW
	☐ OF	☐ OF	☐ OF	☐ OF

434.001	OF01 El. kjel	OF02 VVB	OF03 VP
	0,00 kW	0,00 kW	0,20 kW
	☐ OF	☐ OF	☐ OF