


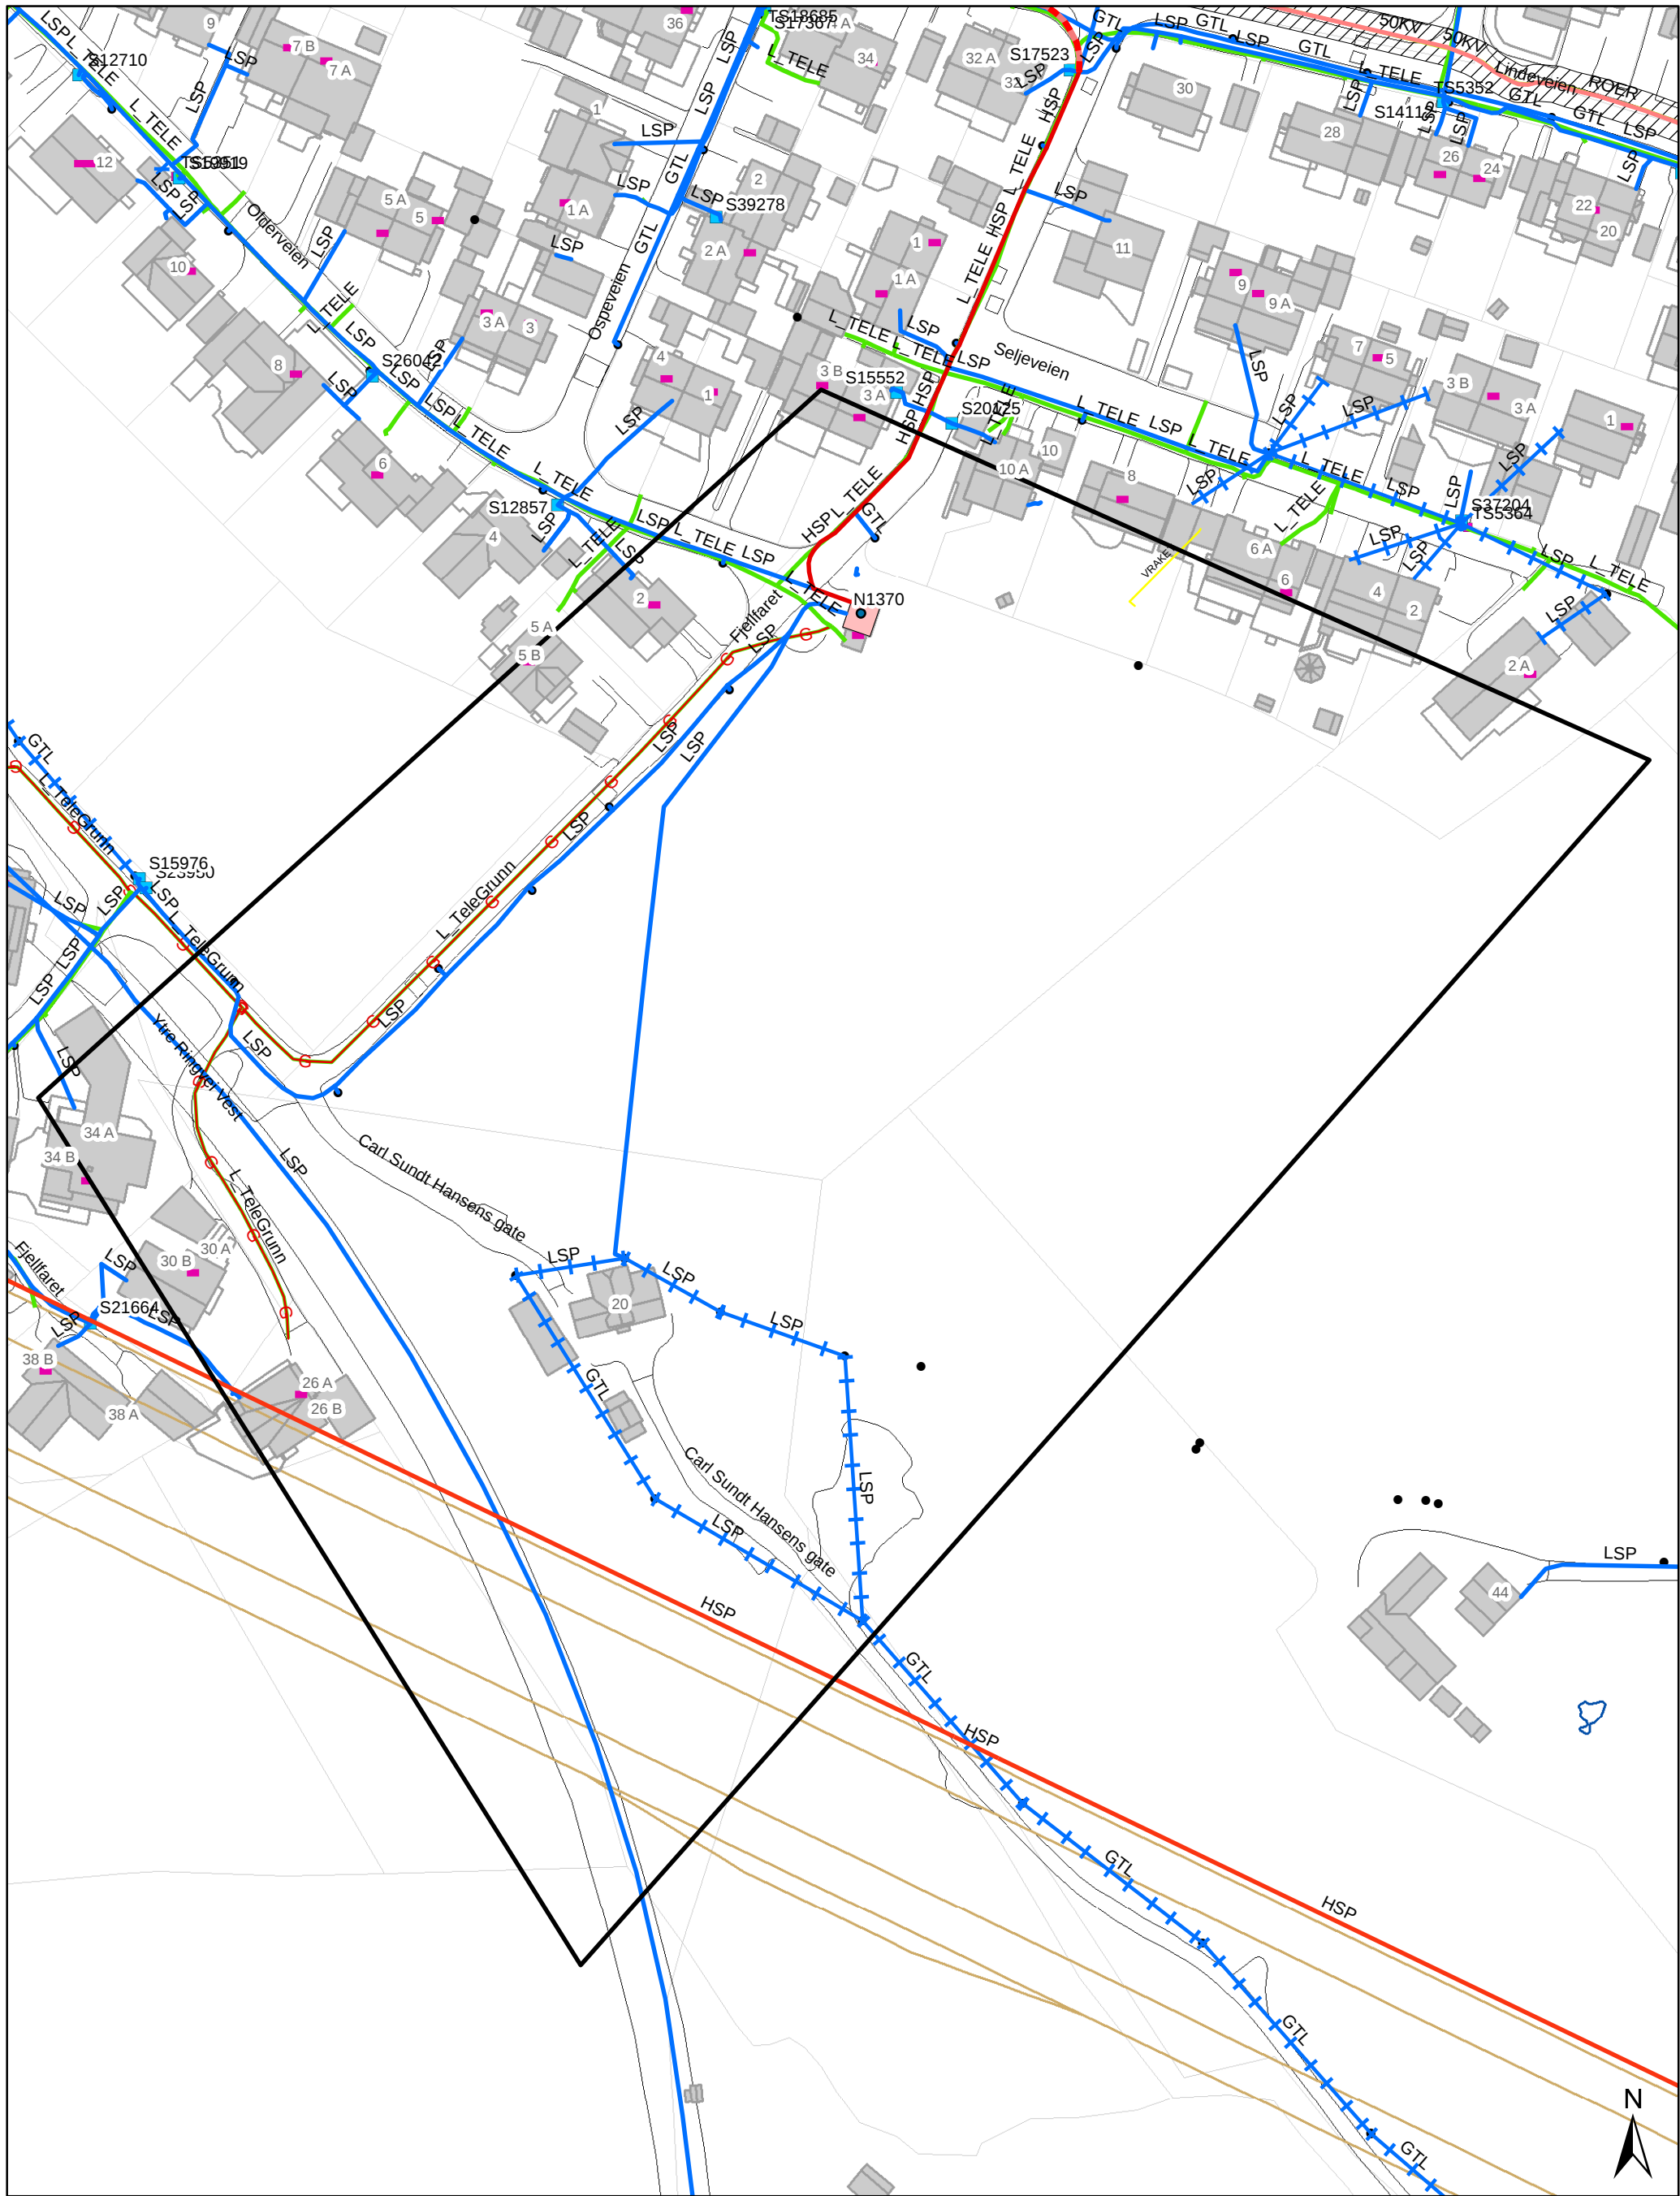

Tegnforklaring: - Fjernvarme\Fjernkjøling - Høyspent 6.000-50.000 volt. Og evt. andre kabler i samme trase - Høyspent 50.000-300.000 volt. Og evt. andre kabler i samme trase - Lavspent/Veily's Og evt. andre kabler i samme trase - Gass - Fiber/rør/bredbånd - G OBS Bredbånd som ligger svært grunt - IVAR Avløp - IVAR Vann	Luftstrekk markeres som linjer med travers. Eks: HSP - Jutekabel - Ekstra varsom Vraket	UTSNITT - Fjellfarete Plottet dato: 28.05.2020 Arkstørrelse: A 3 Målestokk: 1:1 000
---	---	---