




"X:\nor\oppdrag\sandvika\5103729\510603\04\1\Tegning\Infrastruktur\Modell\Oppdrag 5103729 VA-etaten\A_H_Vannkumner.dwg - K:\Mey - Plottet: 2021-03-19, 14.06.17 - LAYOUT = Z-78-202"

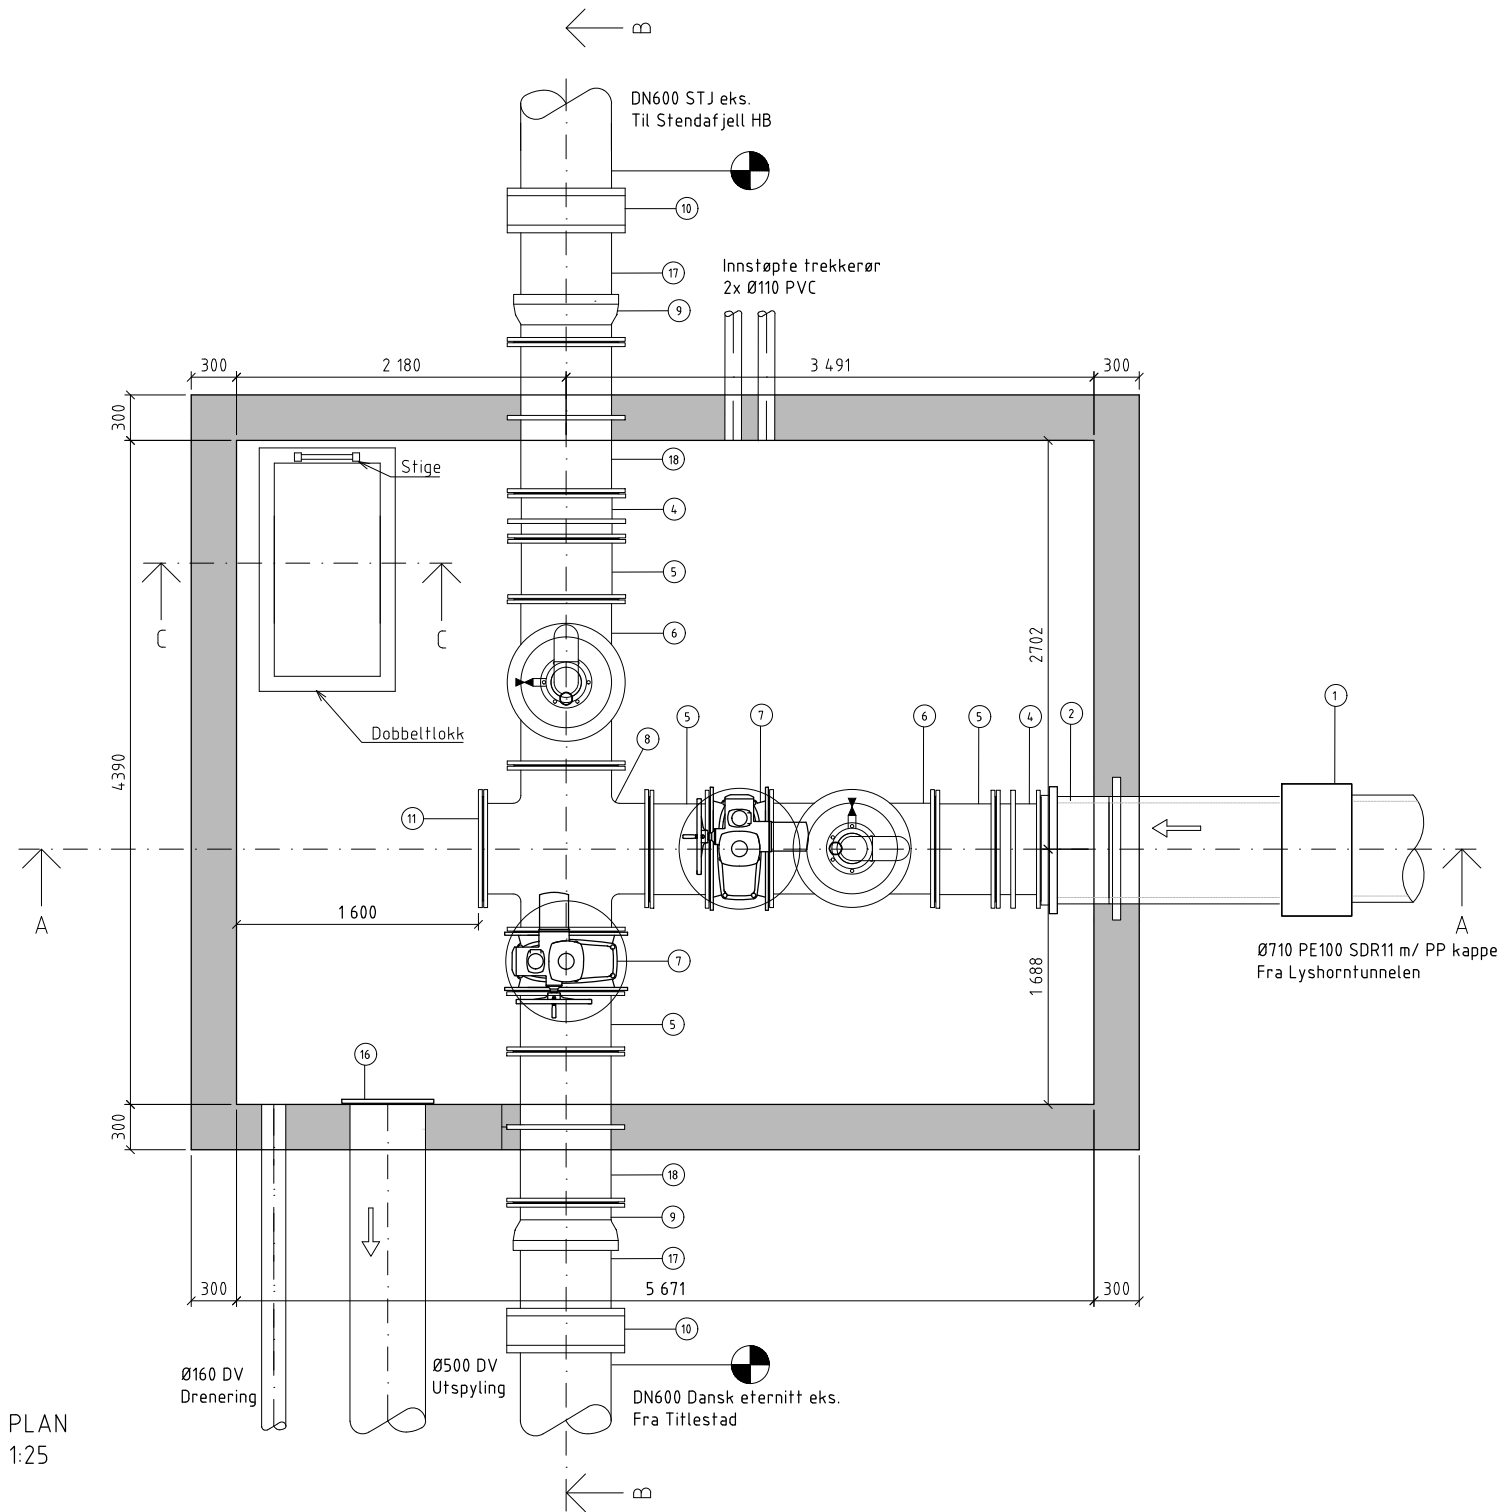


PLAN
1:25

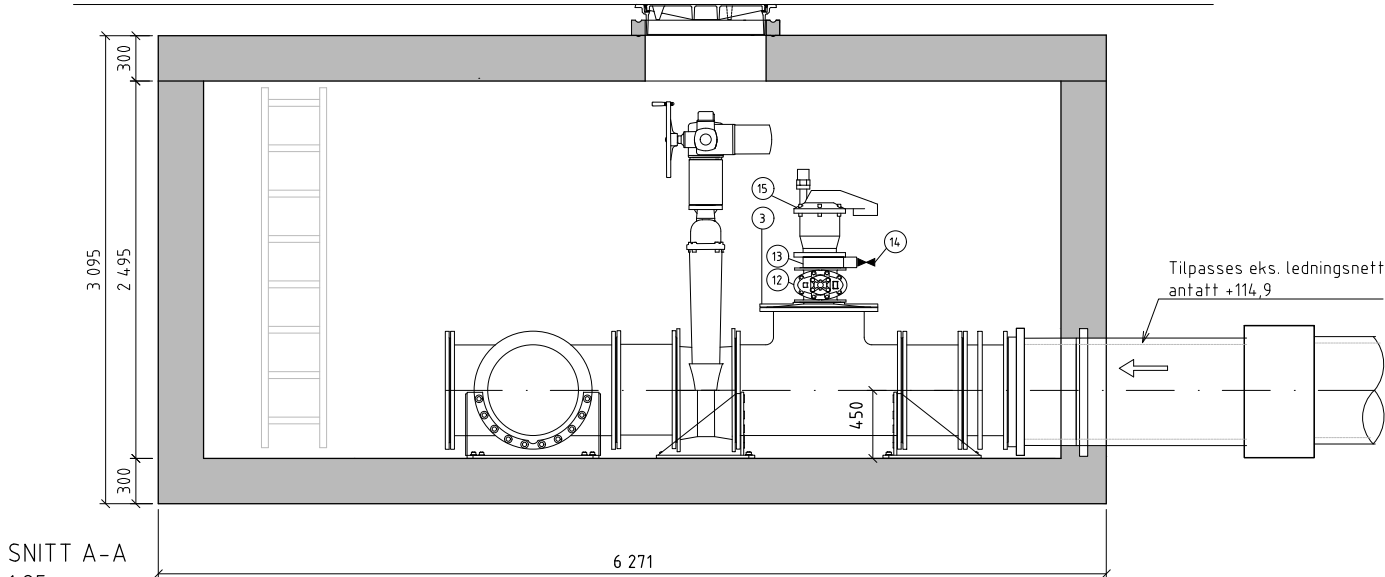

SNITT A-A
1:25

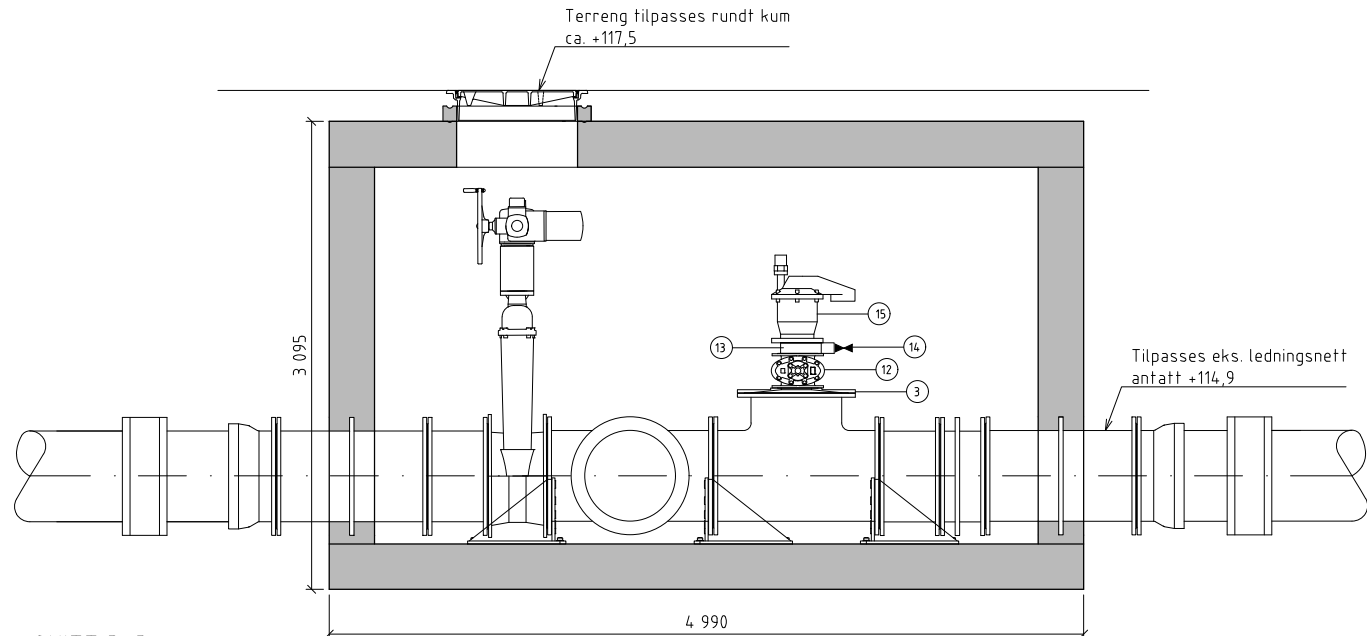

SNITT B-B
1:25

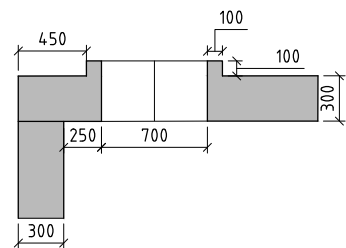


SNITT C-C
1:25

RØRDELSLISTE

Pos	Dim mm	Betegnelse	Symbol	Byggel. mm	Ant. stk.
1	710	Elektromuffe		463	1
2	710/600	Flensepiss m/ SF-flens og murkrage		1635	1
3	600/200	Reduksjonsflens		20	2
4	600	PZ-Innbyggingsstykk		360	2
5	600	Flenserør		400	3
6	600/600	Flense T-rør		1100/550	2
7	600	Sluseventil m/ el. aktuator		390	2
8	600/600	Flensekryss		1100/550	1
9	600	Flensemuffe		460	2

Pos	Dim mm	Betegnelse	Symbol	Byggel. mm	Ant. stk.
10	600	Skjøtemuffe type HYMAX 2000 el. tilsv.		295	2
11	600	Blindflens		91	1
12	200	Sluseventil		230	2
13	200	Mellomring m/ 2" gjenge		70	2
14	2"	Kuleventil m/ plugg			2
15	200	Luffteventil dobbeltvirkende		602	2
16	500	Firkantet luke med ikke stigende spindel			1
17	600	Støpejernsrør		tilpasses	2
18	600	Flenserør m/ murkrage			2

Merknad
Det skal benyttes AR-pakninger ved gjennomføring av drenerør.
Alle ventiler skal ha dekklokk over spindel. Ventiler skal leveres med nøkkelfirkant. Alle flensedeler og ventiler skal leveres med inn- og utvendig epoxybelegg med en tykkelse på min 250 MY. Merking i kum med rustfri ståplate. Bergen kommunes kum nr. skal brukes ved merking av kum. Detaljer vedrørende utføring av merking avklares med byggeleder. Kapsellokk skal leveres med pakning. Kravspesifikasjon for rørdeler KFR. Kap. 13. Kumtopp skal ikke settes i bestilling før eksakte byggeledd på deler i kum er avklart.

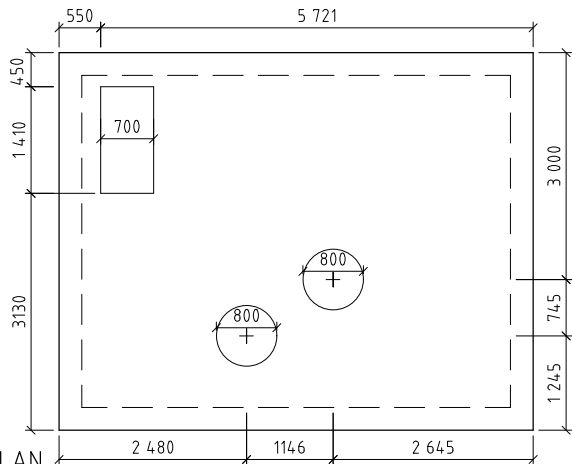

UTSPARINGSPLAN
1:50

F01 For anskaffelse	2021-03-12	CaKan	STH	THH
Rev. Revisjonen gjelder	Dato	Utført av	Kontr. av	Godkj. av
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.				
BERGEN KOMMUNE				Målestokk (gjelder A1) 1:25 / 1:50
Vannforsyning Stendafjell HB				
Vannkum V3 Detalj				
Norconsult	Oppdragsnummer 5103729	Tegningsnummer Z-78-202	Revisjon F01	