




R 11 → 400V/230V

Svakstrøm 03

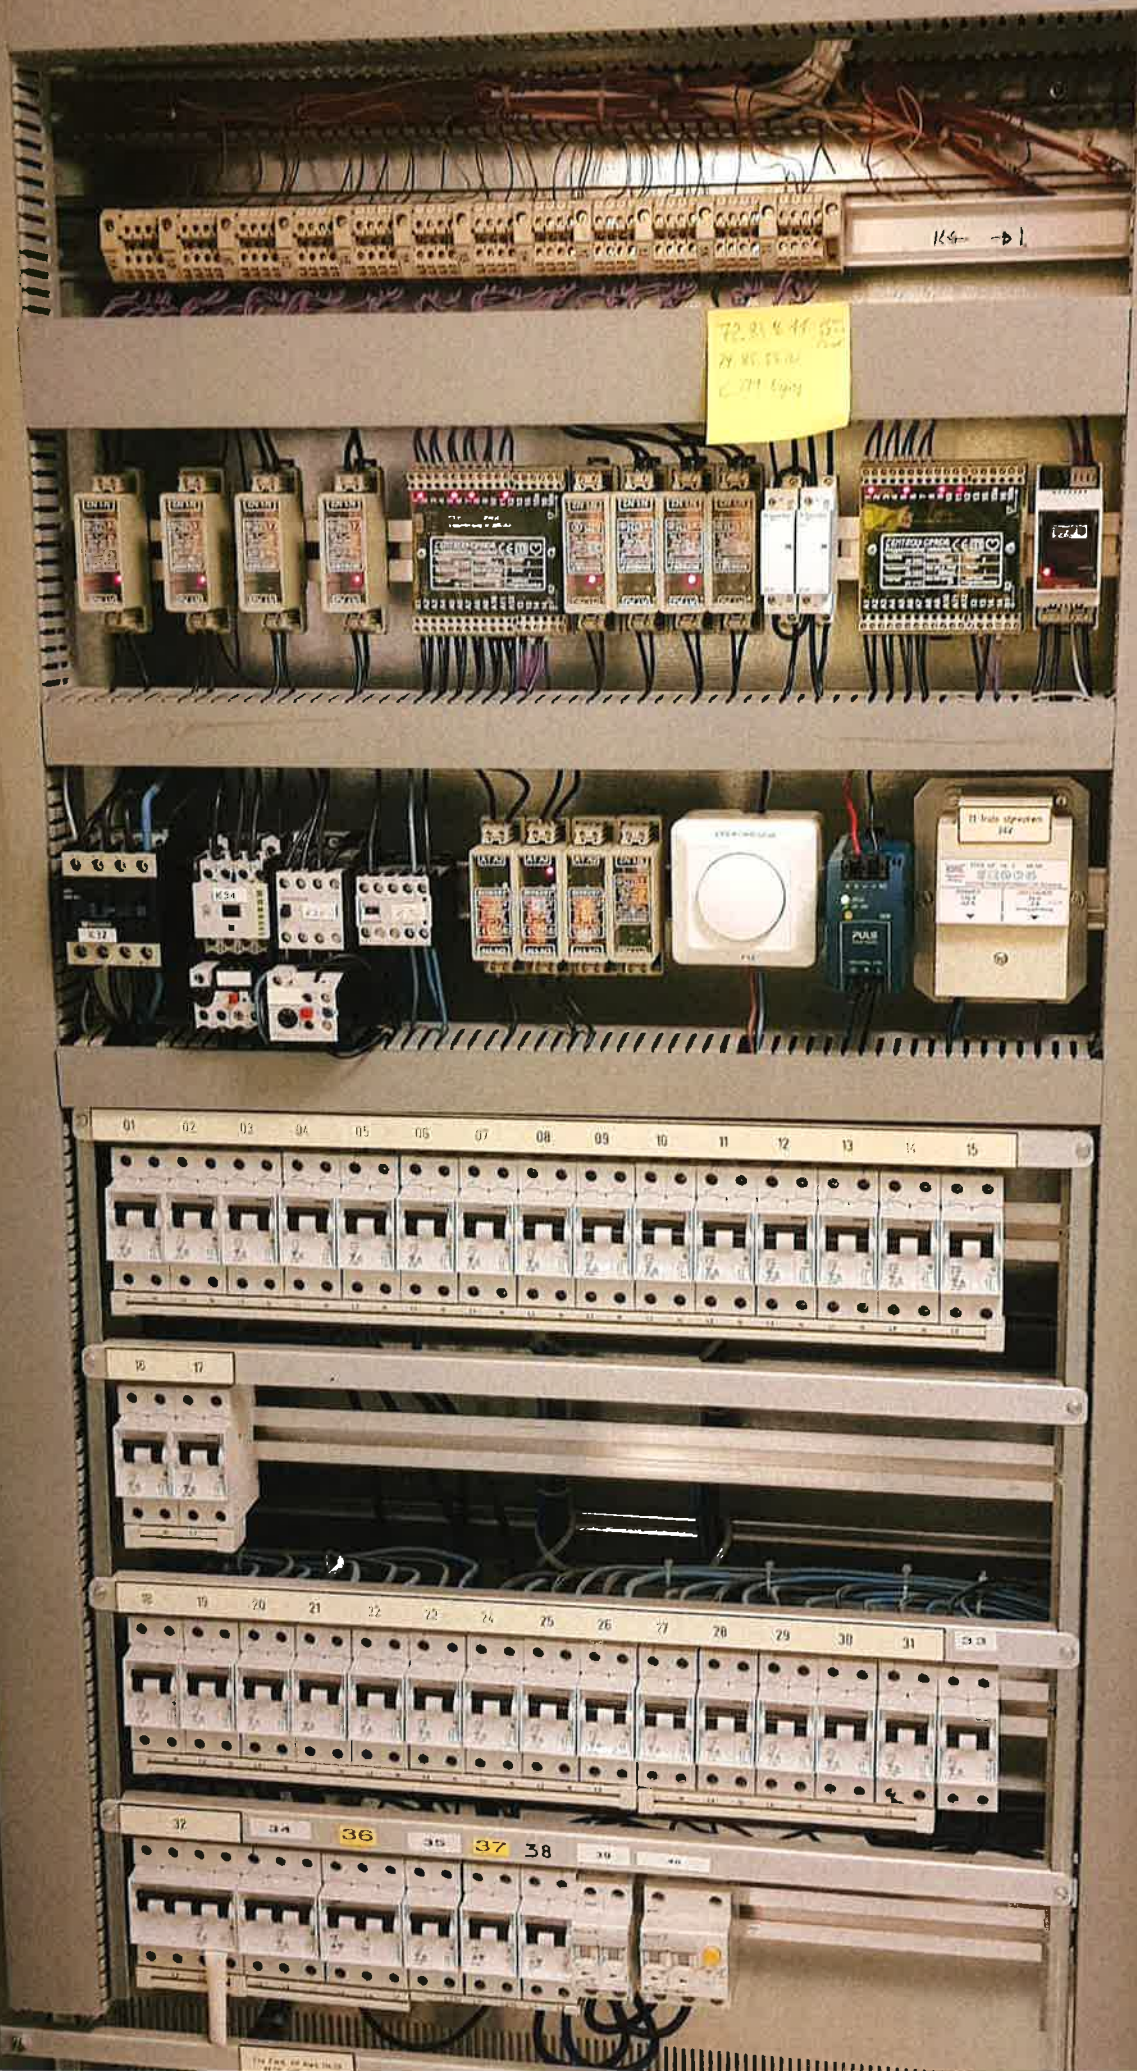

Elektroinstallatør	
Firma/Navn:	Caverion Norge AS
Telefon:	08500
Epost:	info-nor@caverion.com
Adresse:	
Postnr/sted:	
Kontaktperson:	Thomas Overdal

Prosjekt	
Prosjekt nr.:	
Målestørrelse:	
Dato systemet ble installert:	
Viktig: Egen bruker er ansvarlig for at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er i henhold til gjeldende regelverk.	

Ordre

Ordrenummer: 34340940

Kurs

Kursid: 12074600

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Nordland Fylkeskommune Polarankelen vgs		
Adresse:	Murbakken 1	Hus nr.:	
Postnr/Sted:	8622 Mo i Rana	Bokstav:	
		Boligmappe nummer:	

Fordeling og kortslutningsverdier

Fordeling:	Fordeling 11
Forsynt fra:	H5-04
Ik Maks:	[kA]
Ik Min:	[kA]
Ij Maks:	[kA]
Ij Min:	[kA]

Anleggsdata

Systemspenning / frekvens:	400 [V]	50 [Hz]
Tilførselskabel:	25 [mm ²]	Al
Fordelingssystem:	TN-S	
Forankoblet vern:	63	
Jordelektrode (type)		
Tilkoblingssted jordelektrode:		

Kurs nr.	Lastbeskrivelse/ utstyr		Vern	Kabel			Rekkekl. Nr.	JFB [mA]
			Type	In[a]	Kar.	S [mm2]		
1	Styrestrom trafo T1			10	C	1,5		
2	Lys rom A319	A1		10	C	1,5		X1:1-2
3	Lys rom A320	A1		10	C	1,5		3-4
4	Lys rom A321	A1		10	C	1,5		5-6
5	Lys rom A324	A1		10	C	1,5		7-8
6	Lys rom A330	A1		10	C	1,5		9-10
7	Lys rom A323 og 332	A1		10	C	1,5		11-12
8	Lys rom A323	A2		10	C	1,5		13-14
9	Lys rom A327	A2		10	C	1,5		15-16
10	Lys rom A331	A2		10	C	1,5		17-18
11	Lys rom A333	A2		10	C	1,5		19-20
12	Lys korridor/rom A328 og 322	A2		10	C	1,5		21-22
13	Lys korridor A328	A2		10	C	1,5		23-24
14	Lys rom A317,318,318a og 322			10	C	1,5		25-26
	Lys rom A334,335336 og 337			10	C	1,5		27-28
15	Lys rom A329			10	C	1,5		29-30
16	Lys utgangsskilt			10	C	1,5		31-32
17	Varmekabel rampe			10	C	1,5		33-34
18	Stikk rom A319og 320			16	C	2,5		X2:1-2
19	Stikk rom A321,322,325 og 326			16	C	2,5		
	Stikk rom A330 og 332			16	C	2,5		3-4
20	Stikk rom A321			16	C	2,5		5-6
21	Stikk rom A321			25	C	6		7-8
22	Stikk strømskinne rom A326			16	C	2,5		9-10
23	Stikk strømskinne rom A326			16	C	2,5		11-12
24	Stikk rom A321			16	C	2,5		13-14
25	Stikk rom A321			16	C	2,5		15-16
26	Stikk strømskinne rom A326			25	C	4		17-18
27	Stikk rom A324			16	C	2,5		19-20
28	Stikk rom A325			16	C	2,5		21-22
29	Stikk rom A323,328 og 329			16	C	2,5		23-24
30	Stikk rom A328,331,332 og 333			16	C	2,5		25-26
31	Stikk rom A325			18	C	2,5		27-28
32	Fordeling 11a	S32 K32		25	C	4		29-32
33	Stikk i rom A324,325 og 326			16	C	2,5		33-34
34	Avtrekksvifte vaskeskap rom A323			18	C	2,5		35-37
35	Avtrekksvifte giftskap rom A323			18	C	2,5		40-41
36	Avtrekksvifte kjemiskap rom A329	K35		18	C	2,5		101-103

Caverion



Kulturvisdokumentation

1961年12月15日

Elektronika	
Firma/Navn	Elektronika Norge AS
Telefon	02222
Epost	info@elektronika.no

[illegible]

TRUNES


TAULENONTA JE A/V

POSTBOX 1418, WITH HEATH

KOMPONENT

Skap 200			
Rekkesl...			
"			
Endestoppere			
Jordkleuser			
Releboka	41.42		
Trafo	11		
Sikr, Automat.	01.02.03.04.05		
"	06.07.08.09.10.11		
"	12.13.14.15.16.17		
"	18.19.20.21.22.23		
"	24.25.26.27.28.29		
"	30.31.32		
Inntaksbryter	31		
Kontaktor	R32		
Bryter Dørrfront	R32		

För din



FAR

Risk

skade

elstøt

litter

En slik

om per

inom st

• anslut

• anslut

• drag

Denna kan

endast av

Tilleggs sikkerhet

IAARA

Isolering av elektriske ledninger og utrustning er viktig for sikkerheten i elektriske anlegg. Dette gjelder spesielt i tilfeller der det er risiko for elektrisk støt eller brann. IAARA er et system for isolering av elektriske ledninger og utrustning, som gir en høy grad av sikkerhet og pålitelighet.

IAARA er et system for isolering av elektriske ledninger og utrustning, som gir en høy grad av sikkerhet og pålitelighet. Det er spesielt egnet for bruk i tilfeller der det er risiko for elektrisk støt eller brann.

IAARA er et system for isolering av elektriske ledninger og utrustning, som gir en høy grad av sikkerhet og pålitelighet. Det er spesielt egnet for bruk i tilfeller der det er risiko for elektrisk støt eller brann. IAARA er et system for isolering av elektriske ledninger og utrustning, som gir en høy grad av sikkerhet og pålitelighet.