


FORSKRIFTSKRAV

LUFTLYDISOLASJON Rw (dB):




ANBEFALINGER TIL

LUFTLYDISOLASJON Rw (dB):

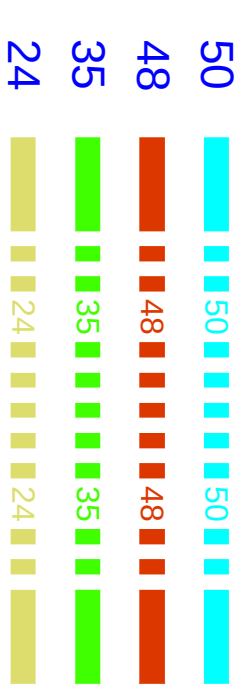

DØRKRAV

LYDISOLASJON Rw (dB):



Dørkrav forutsetter at dør tildeler mindre enn 20 % arealareal. Hvis ikke må det velges dørblad i høyere lydklasse.

FORSKRIFTSKRAV

ETTERKLANGSTID T (sek):

[tid i sek]

Kommentarer/ spesielle forhold

- A** Lydkrav vil være vanskelig å overholde med dører som angitt. Hvis K&H er å anse som ett brukerområde, kan lydkrav vurderes.
- B** Det bør brukes to dørblad, Rw ≥ 38 dB og Rw ≥ 33 dB, i dempet sluseforbindelse.
- C** Krav til lydisolasjon i vegg er avhengig av støy fra sjøkt / tekniske installasjoner.
- D** Krav gjelder ikke bestemt for kjøtt, lager o.l., men for total lydisolasjon for rommene på hver side.
- E** Lydkrav for vegg må vurderes mot sambruk med øvrige arealer samt teknisk løsning.
- F** Dør og vegg vurderes samlet for angivelse av veggtype / dørkrav.

RAMBØLL

Rambøll Norge AS - Seksjon AKUSTIKK
Hofsvæien 4 - Pb. 427 Skøyen - 0213 Oslo - Tlf. 22 51 80 00 - Faks. 22 51 80 01

Nye ldd skole

LYDTEGNING	OPDR. NR.
PLAN 2	1350016510
Gjeldende anbudstegninger	DKRANSV.
TEGNINGSSTATUS:	KNAS
FORPROSJEKT	FIPLAN
RIAKU	C-TEG-02-00
	MALESTOKK
	A1 1:125
	INDEX
	1

