


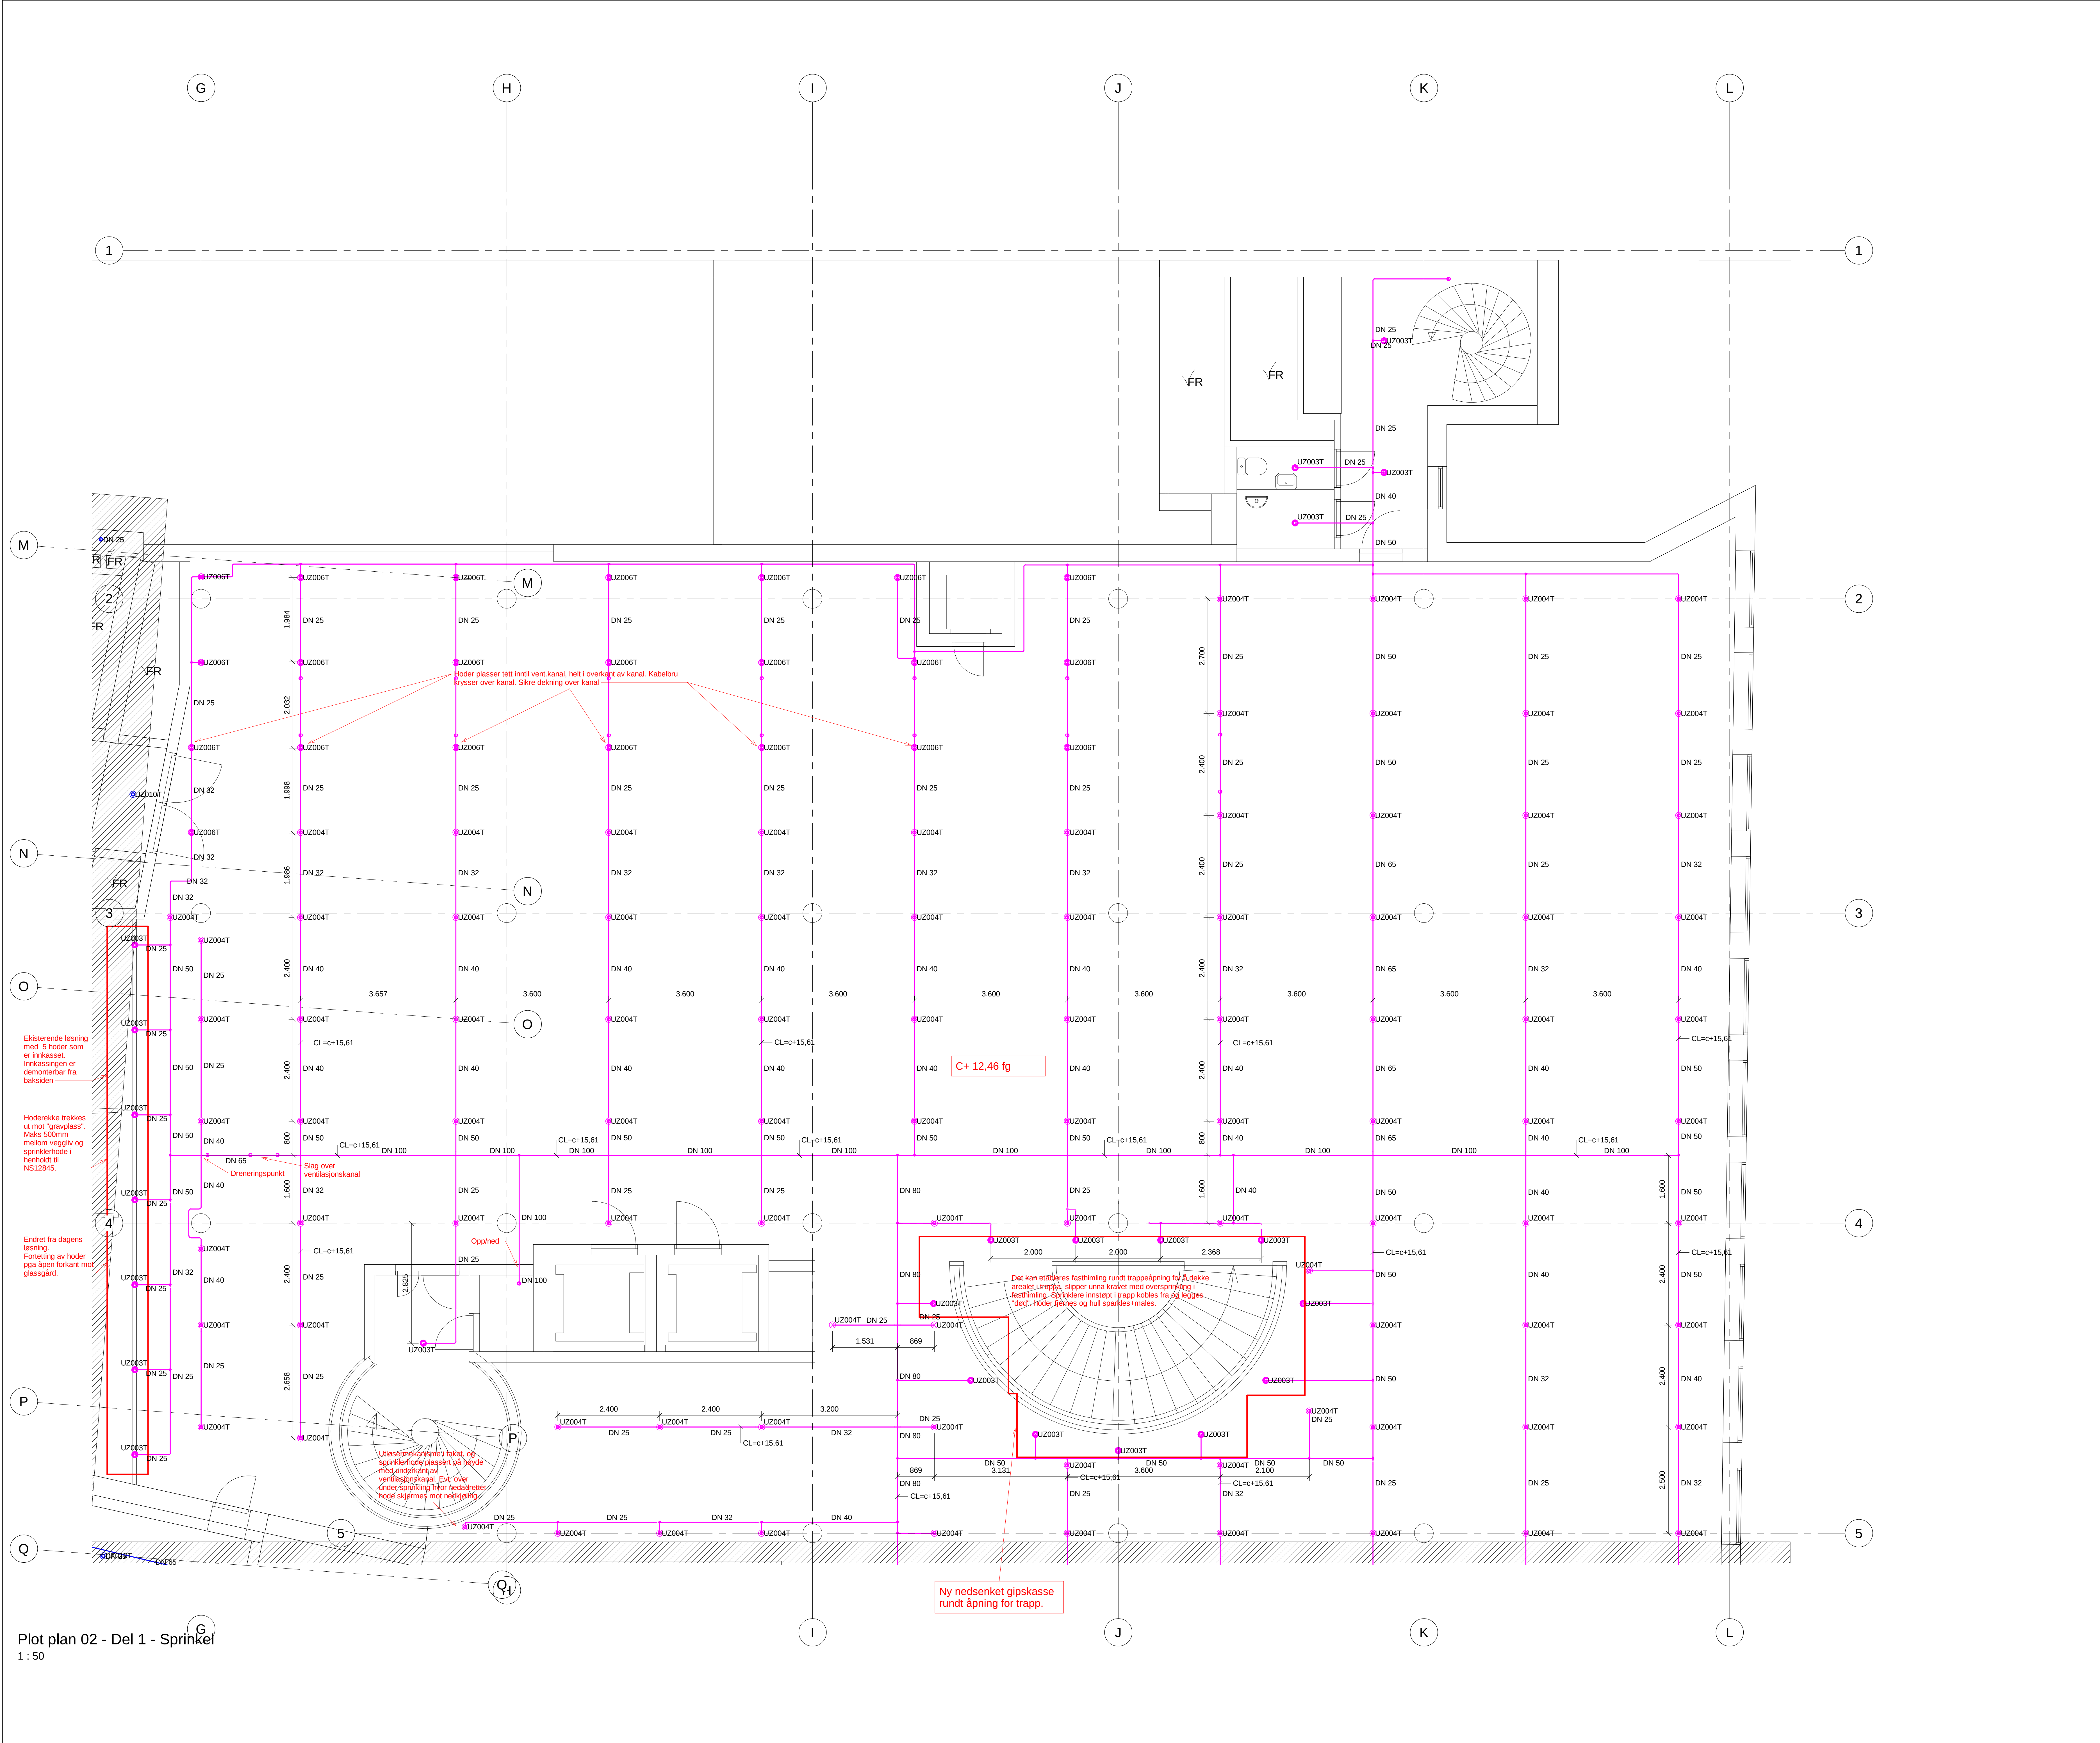

STATUSIDENTIFIKASJON

A - For intern bruk hos utgivende part

D - For godkjenning hos oppdragsgiver

F - For anskaffelse

H - For utførelse på anlegg / Arbeidstegning

U - Utgått

Z - Som utført (produsert / bygget / montert / implementert)

Sprinkler Trondheim Hovedbibliotek

UZ0001T Sprinkler i handling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

UZ0003T Sprinkler oppsettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

UZ0004T Sprinkler oppsettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

UZ0006T Sprinkler nedsettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

UZ0007T Sprinkler i handling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

UZ0011T Sprinkler oppsettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68°C

OSB Sprinklerhode må monteres, servert under nærliggende foring, maksimalt 45 cm under dekk

Levertedekket skal til monterings skal følges

I områder hvor det forventes høyere temperaturer skal det velges hode med ulik responstidspunkt 70°C legges en forordnet maksimale temperatur i området

Tegnings spesifiseringer

Konstruksjon:

Rør (DN 25) skal monteres fra underkant

Rør (DN 32) skal monteres fra underkant

Rør (DN 40) skal monteres fra underkant

Rør (DN 50) skal monteres fra underkant

Rør (DN 65) skal monteres fra underkant

Rør (DN 80) skal monteres fra underkant

Rør (DN 100) skal monteres fra underkant

Rør (DN 125) skal monteres fra underkant

Rør (DN 150) skal monteres fra underkant

Rør (DN 200) skal monteres fra underkant

Rør (DN 250) skal monteres fra underkant

Rør (DN 300) skal monteres fra underkant

Rør (DN 350) skal monteres fra underkant

Rør (DN 400) skal monteres fra underkant

Rør (DN 450) skal monteres fra underkant

Rør (DN 500) skal monteres fra underkant

Rør (DN 550) skal monteres fra underkant

Rør (DN 600) skal monteres fra underkant

Rør (DN 650) skal monteres fra underkant

Rør (DN 700) skal monteres fra underkant

Rør (DN 750) skal monteres fra underkant

Rør (DN 800) skal monteres fra underkant

Rør (DN 850) skal monteres fra underkant

Rør (DN 900) skal monteres fra underkant

Rør (DN 950) skal monteres fra underkant

Rør (DN 1000) skal monteres fra underkant

FARGEKODER!

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører ombyggingen av sprinkleranlegget i Gamle rådhus og Lørdagsgården

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig ombygd anlegg i Kafé.

Tagingsnummer

V-33-20-02-01

Revisjon

F2

Anbudsunderlag

F2 10.04.2018

Anbudsunderlag

EVlan

AnOlu

AnOlu

A1 17.10.2017

For måltaking ved befaring

EVlan

EVlan

AnOlu

Rev

Dato

Beskrivelse

Utskrift

Fagansvar

Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av et oppdrag som formål nedrefor. Oppdragsavtalen tilhører Norconsult AS. Dokumentet må ikke benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i annen utstilling enn formålet står.

Trondheim Kommune

1:50

Trondheim Hovedbibliotek Nytt Sprinkleranlegg

Sprinkler Plan 02, Hovedbibliotek del 1

Petter Egges Plass 1, 7011 Trondheim

Gnr. 401, Bnr 285. kommune#1601

Norconsult

Oppdragsnummer

5174910

Tegningsnummer

V-33-20-02-01

Revisjon

F2