


FORSKRIFTSKRAV
LUFTLYDISOLASJON Rw (dB):



ANBEFALINGER TIL
LUFTLYDISOLASJON Rw (dB):

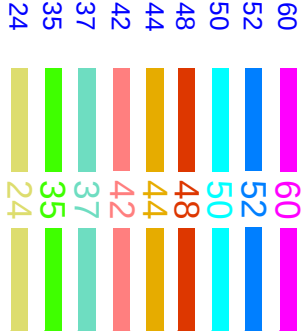

FORSKRIFTSKRAV
ETTERKJLAUGSTID T (sek):

Vel i sek
0.5
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9

DØRRKRAV
LYDISOLASJON Rw (dB):

47 dB	47
43 dB	45
38 dB	48
38 dB	48
27 dB	27

Kommentarer/ spesielle forhold

- A** Vegger rundt toalett dør bygges fra dekke til dekke. Faste vegger og dørskiller minimum Rw = 35 dB. Dele med hensyn på innvirkelse og for å unngå mobbing.
 - D** Skøyd og maskerom inneholder søyende aktiviteter. Krev minimum Rw = 60 dB mot liggende rom. Det må vurderes tilbakeligger de for å oppnå tilstrekkelig dæmping. Rom-innhold konsentrasjoner akkurat. Se også spesielle krav til dekker over og under.
 - E** Maskerom må bygges som rom-innhold. Doble dører må benyttes for hvert rom. Butk avkanten videre i forprosjekt. Deson de skal benyttes til forsterket musikk, lyttende ikke lyttende til prosjektet spesielt i maskerom. Mye dør av dillusjoner og absorberer.
 - H** Rom for søvn og hvile må identifiseres i forprosjekt. De vil bli krav Rw = 48 / 35 dB.
- OBS: Dekkekonsentrasjon vil bygge nye. Eksempelvis hovedkonsentrasjon i plassstøtt betong. Overstele med lundt flyende gull. Underste nedtrykt trykknapp. Gjelder dekke over og dekke under argele rom.



Rambøll Norge AS – Division 6043
Mellemle 79 – Pb. 9420 Sluppen – 7493 TRONDHEIM – Tlf. 73 84 10 00 – Faks. 73 84 10 60

Kronstad/Hunstad skole	OPDR. NR. 1350017123
LYDTEGNINGER	DOK.ANSV. A/E
Hunstad og Kronstad	FLUKK PLAN 2
Plan 2	MAJSTOKK N/A
TEKNIKSTATUS:	INDRS
Skisseprosjekt	AKU
TEGN. NR.	C02
	1