





	Ny lydventil
	Ny mekanisk lydventil
	Ny mekanisk avtrekksventil
	Skifte vindu/dør
	Tiltak på innvendig tak
	Utvendig fasadeisolasjon
	Innvendig fasadeisolasjon
	Retning til flyplass
xx	Angir dempeverdi [dB]
	Tette eksisterende ventil

Rev.	Beskrivelse		Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.			
Forsvarsbygg Støytiltak utenfor basen							Fag RIB	Format A3	
							Dato 04.05.2018		
Uthaugsveien 85 og 87, 7130 Brekstad Plantegning 01. etasje							Format/Målestokk:		
 www.multiconsult.no		Status Anbud	Konstr./Tegnet BML	Kontrollert SIT	Godkjent RSFS				
		Oppdragsnr. 417205-A	Tegningsnr. E09-69/74-B-0101-E			Rev. 01			


\\NetAppTRH01\prosjekt\0417\417205-A\417205-A-03 ARBEIDSONMRÅDE\Layout og tittelfil\Lay_5-A - vindu.dwg, - Layout: (04_1601); - Plottet av: bml, Dato: 2018.05.04 kl 12:04

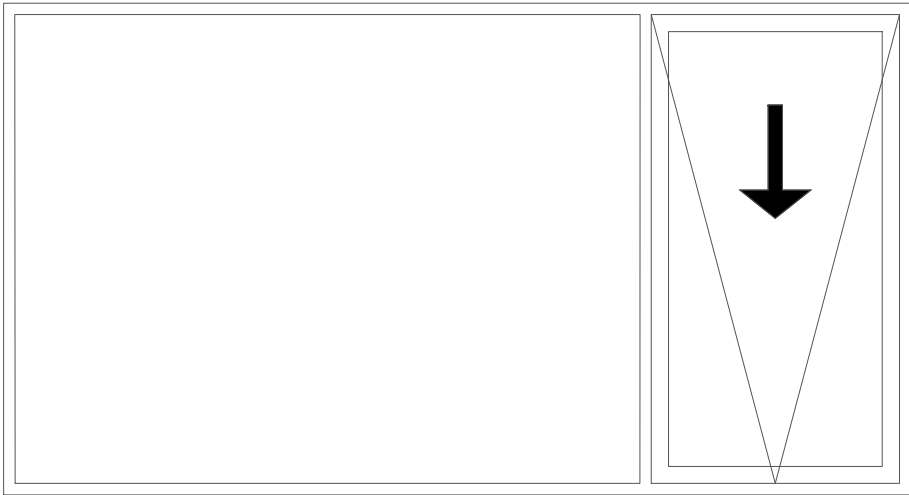


Vindu type V1
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Innv. beiset/lakkert, utv. malt tre
Hengsling: Venstre felt fastkarm, høyre felt hor. glidehengslet utadslående,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 33 dB

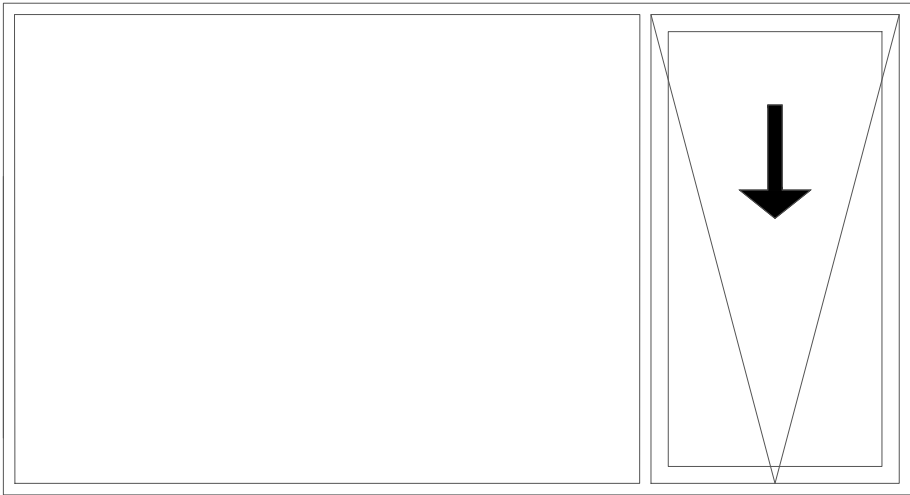

Vindu type V2
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Venstre felt fastkarm, høyre felt hor. glidehengslet utadslående,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 37 dB

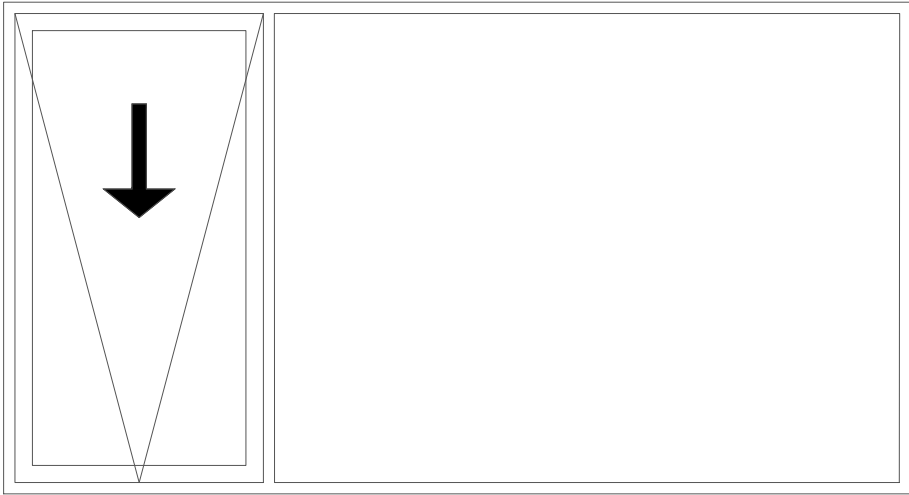

Vindu type V3
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Venstre felt hor. glidehengslet utadslående, høyre felt fastkarm,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 37 dB

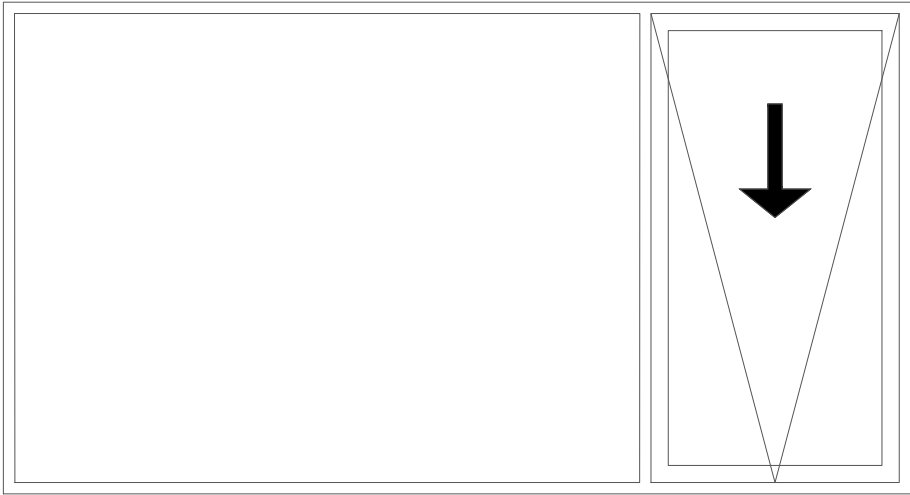

Vindu type V4
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Innv. beiset/lakkert, utv. malt tre,
Hengsling: Venstre felt fastkarm, høyre felt hor. glidehengslet utadslående,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 33 dB


Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden


U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

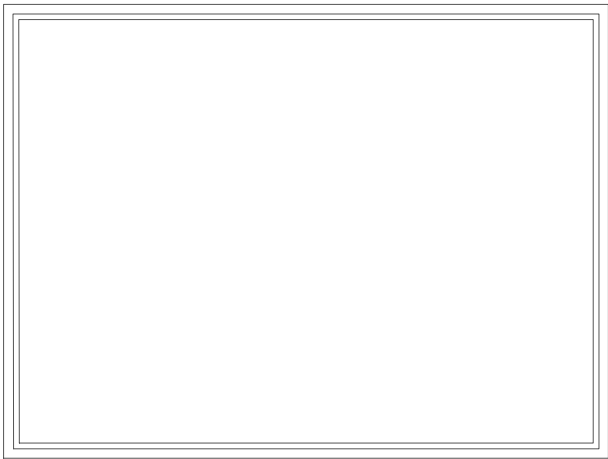

Vindu type V5
Dimensjon: Bredde ca 1.6 m, høyde 1,2 m
Type vindu: 1- fags vindu
Behandling: Innv. beiset/lakkert, utv. malt tre,
Hengsling: Fast
Sprosser: Nei
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 36 dB

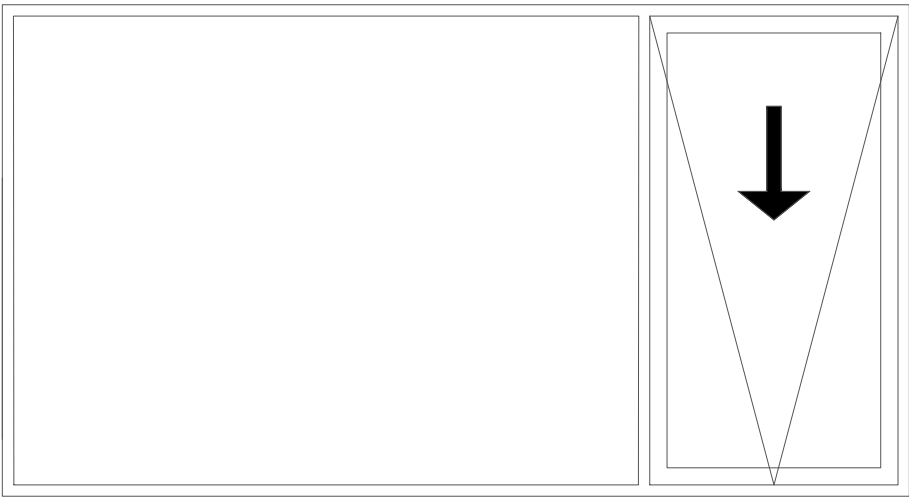

Vindu type V6
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Venstre felt fastkarm, høyre felt hor.glidehengslet utadslående,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 39 dB

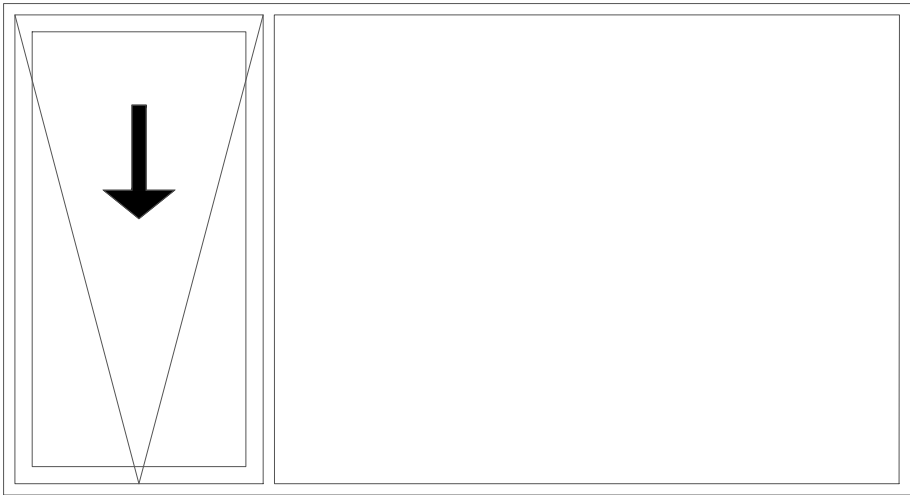

Vindu type V7
Dimensjon: Bredde ca 2.4 m, høyde 1.3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Venstre felt hor. glidehengslet utadslående, høyre felt fastkarm,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 39 dB



Vindu type V8
Dimensjon: Bredde ca 1.4 m, høyde 0,7 m
Type vindu: 1- fags vindu
Behandling: Malt tre
Hengsling: Fast
Sprosser: Nei
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 39 dB


Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden


U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Fag	Kontr. RIB	Godkj. Format A3
Forsvarsbygg					
Støytiltak utenfor basen			Dato 04.05.2018		
Uthaugsveien 85 og 87, 7130 Brekstad			Format/Målestokk: 1:20		
Vindusskjema					
Multiconsult		Status	Anbud	Konstr./Tegnet BML	Kontrollert SIT
www.multiconsult.no		Oppdragsnr.	417205-A	Tegningsnr.	E09-69/74-B-1602-E
		Godkjent RSFS			Rev. 01

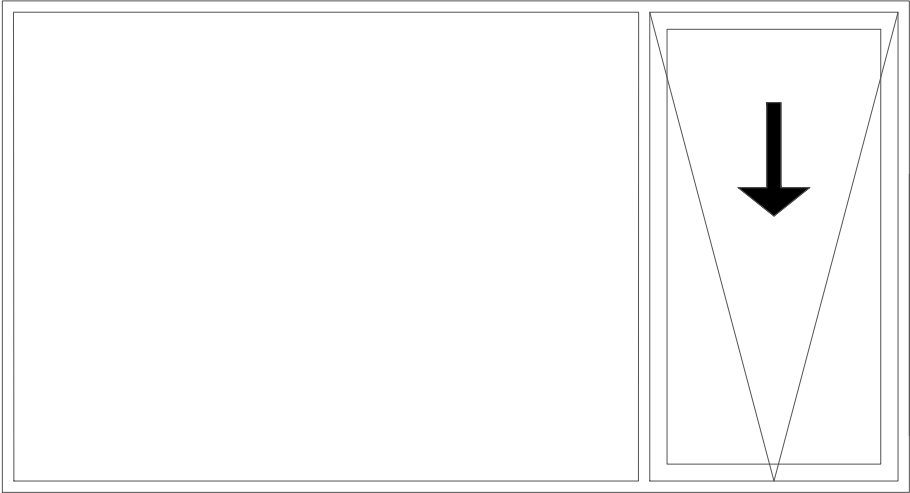


Vindu type V9
Dimensjon: Bredde ca 2,4 m, høyde 1,3 m
Type vindu: 2-fags 1-rams vindu,
Behandling: Malt tre
Hengsling: Venstre felt fastkarm, høyre felt hor. glidehengslet utadslående,
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 34 dB

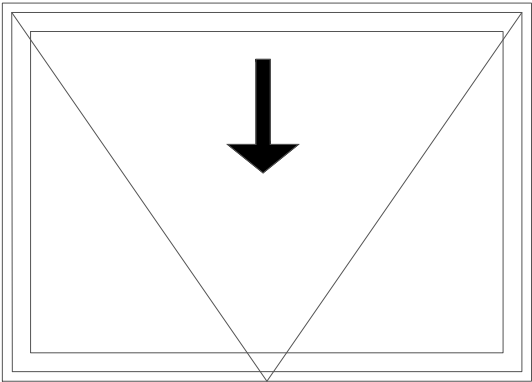

Vindu type V11
Dimensjon: Bredde ca 1,4 m, høyde 1,0 m
Type vindu: Ett-fags vindu, trekarm
Behandling: Innv. beiset/lakkert, utv. malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Nei
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 38 dB

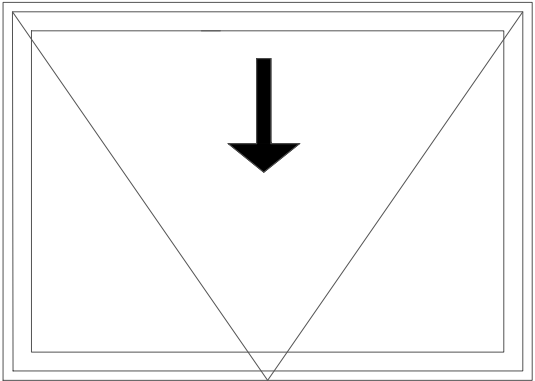

Vindu type V10
Dimensjon: Bredde ca 1,4 m, høyde 1,0 m
Type vindu: Ett-fags vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Nei
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 38 dB

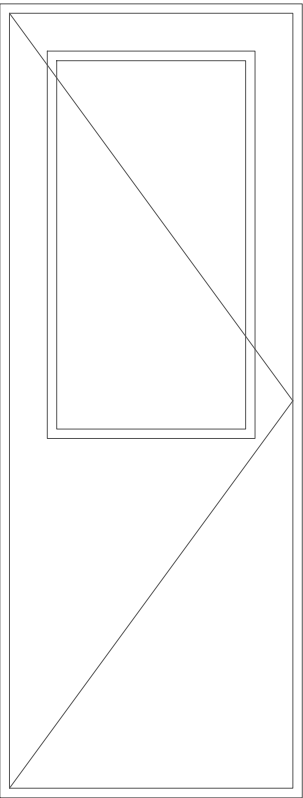

Dør type D1
Dimensjon: Bredde ca 0,8 m, høyde 2,0 m
Type dør: Enfløyet ytterdør med glassfelt
Behandling: Innv. beiset/lakkert, utv. malt tre
Hengsling: Utadslående mot venstre
Glassfelt: Bredde ca 0,5 m, høyde 1,05 m
Sprosser: Nei
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 36 dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Fag	Kontr. RIB	Godkj. Format A3
Forsvarsbygg			Støytiltak utenfor basen		
Uthaugsveien 85 og 87, 7130 Brekstad			Dato 04.05.2018		
Vindu- og dørskjema			Format/Målestokk: 1:20		
Multiconsult		Status Anbud	Konstr./Tegnet BML	Kontrollert SIT	Godkjent RSFS
www.multiconsult.no		Oppdragsnr. 417205-A	Tegningsnr. E09-69/74-B-1603-E		Rev. 01





87

