


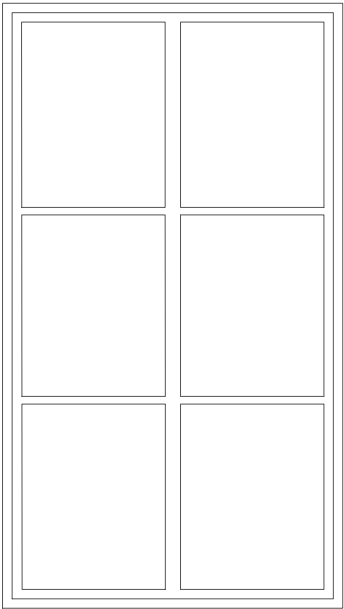

Vindu type V1
Dimensjon: Bredde ca 0,9 m, høyde 1,6 m
Type vindu: 1-fags vindu, trekarm
Behandling: Malt
Hengsling: Fast
Sprosser: Løse utenpåliggende
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.				
Forsvarsbygg Støytiltak utenfor basen						Fag	Format		
						RIB	A3		
						Dato	03.09.2018		
Langhusveien 18 A, 7130 Brekstad Vindusskjema						Format/Målestokk:			
						1:20			
Multiconsult www.multiconsult.no		Status	Anbud	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent	RSFS		
				BML	HIJ				
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.			Rev.			
		417205-B	E08-66/333-B-1601-E			01			



